

Löschwasserversorgung

Dieser Artikel dient dem Thema „Löschwasserversorgung“ allgemein. Zur [Wasserversorgung über lange Wegstrecken](#) siehe den entsprechenden Artikel.

Hydranten

Wasserlieferung von Hydranten

Berechnung über Faustformel:

Unterflurhydrant

Durchmesser der Rohrleitung (Angabe auf Hydrantenschild) x 10 = Wasserlieferung in Liter/Minute
Maximale Wasserlieferung 2.000 Liter/Minute, begrenzt durch den Durchmesser des Standrohrs.

Überflurhydrant

Durchmesser der Rohrleitung (Angabe auf Hydrantenschild) x 15 = Wasserlieferung in Liter/Minute
Maximale Wasserlieferung 3.200 Liter/Minute, begrenzt durch den Durchmesser der Hydrantensäule.

Hydrantenabstände in geschlossenen Ortschaften

Die folgend genannten Abstände sind seit 2006 nicht mehr vorgegeben, in neu angelegten Gebieten sind die Abstände „meist unter 150 Meter“. In bestehenden Gebieten sind die bis dato geltenden Abstände weiterhin anzutreffen.

Gebiet	Abstände zwischen zwei Hydranten
besonders zu schützende Objekte	max. 100 m
Geschäftsstraßen	ca. alle 100 m
geschlossene Wohngebiete	ca. alle 120 m
offene Wohngebiete	ca. alle 140 m

Definition geschlossene Wohngebiete: vielgeschossige Wohngebäude in dicht bebautem Gebiet, in größeren Städten

Definition offene Wohngebiete: Einfamilien- oder kleine Mehrfamilien- bzw. Reihenhäuser

Wasserentnahme aus offenem Gewässer

maximale Länge der Saugleitung

Nach Erfahrungen aus der Praxis darf die Saugleitung bis zu einer geodätischen Saughöhe von 3 Metern maximal 22,5 Meter lang sein. Dies betrifft nur die Anzahl der Leitungen, die bis zur Wasseroberfläche liegen; Leitungen unterhalb der Wasseroberfläche werden nicht berücksichtigt. Ist die geodätische Saughöhe größer als 3 Meter, so kann die maximale Länge der Saugleitung über die folgende Formel berechnet werden:

geodätische Saughöhe: m

(auf 1 Nachkommastelle gerundet)

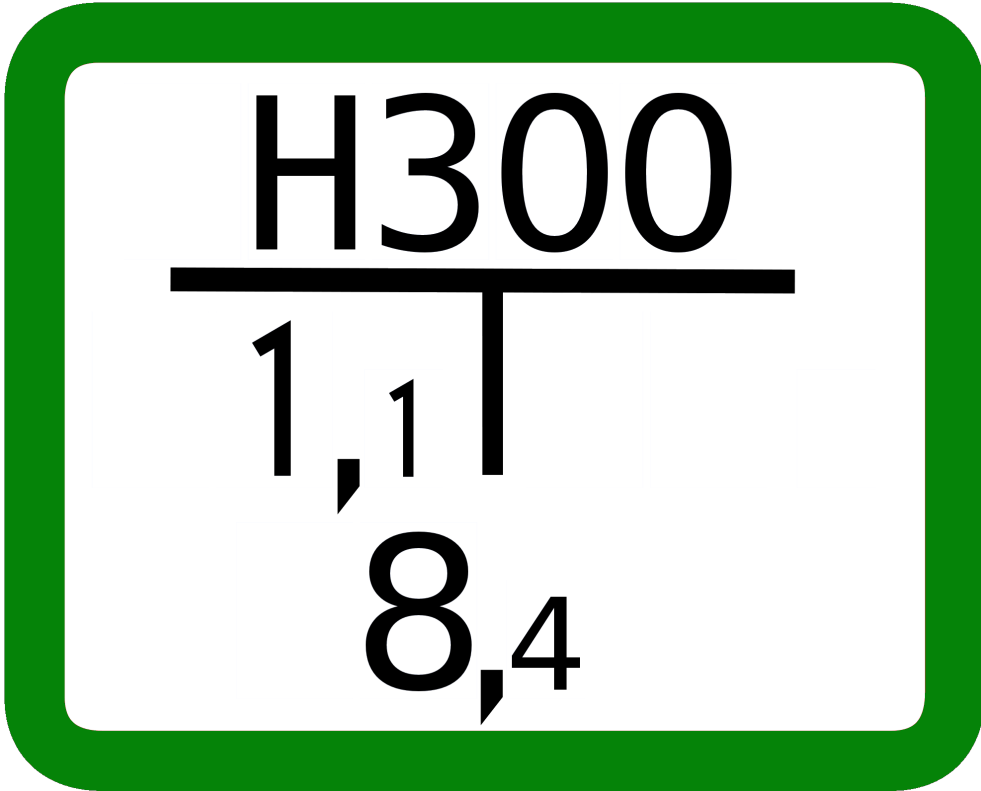
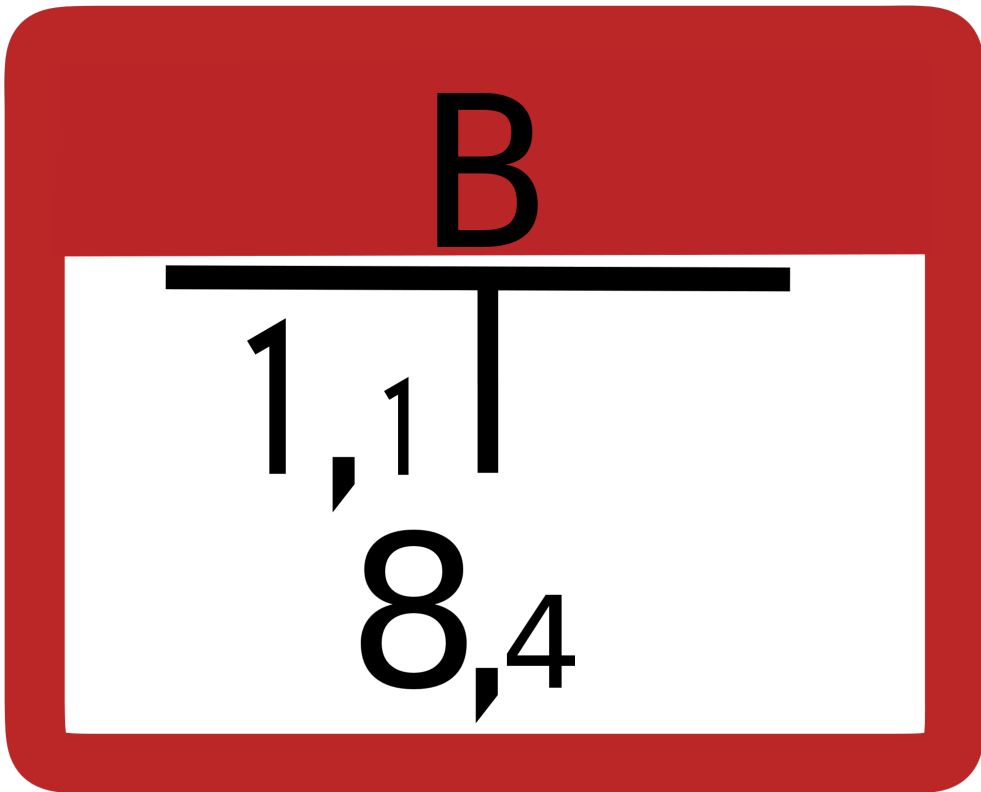
Faustformel

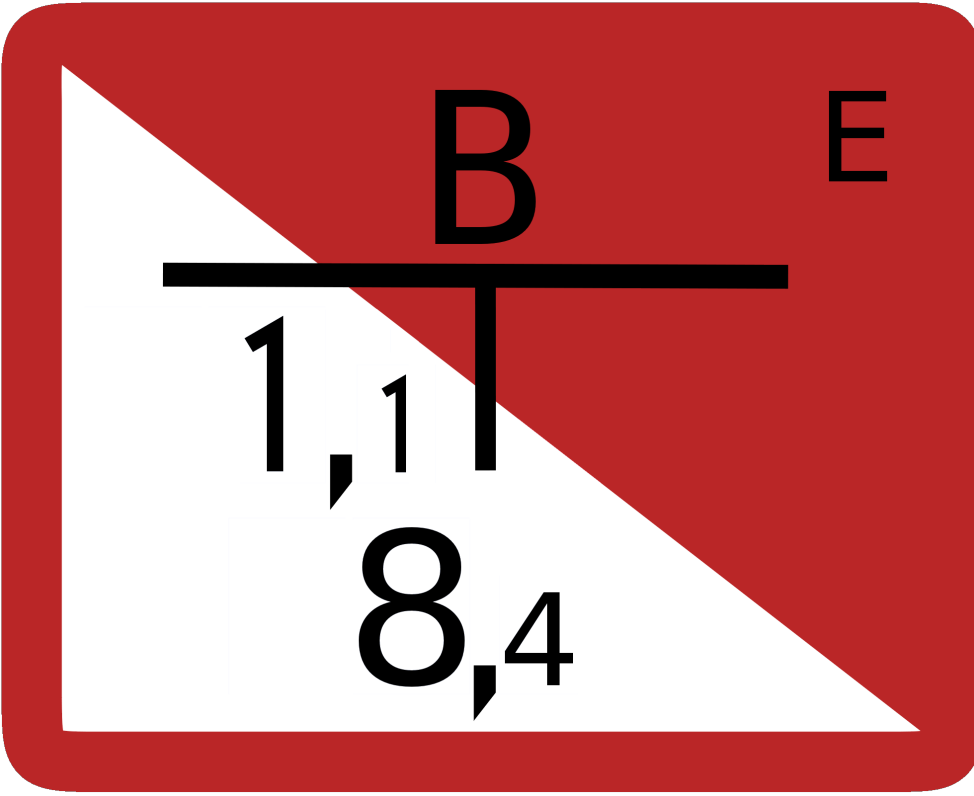
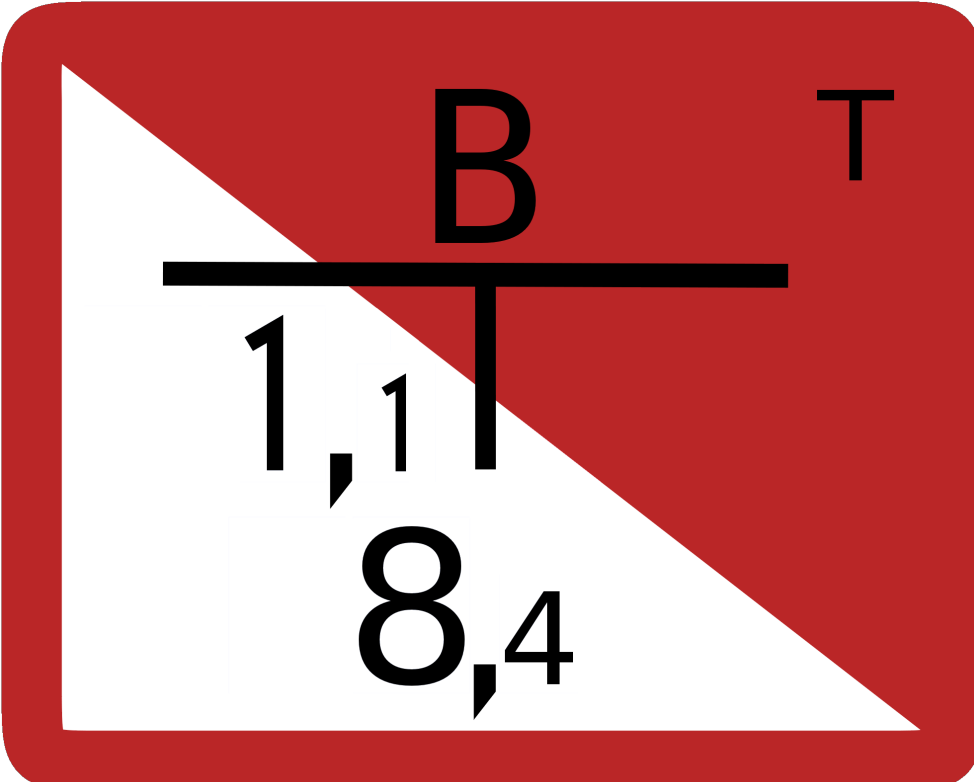
Die zugrundeliegende Formel lautet wie folgt:

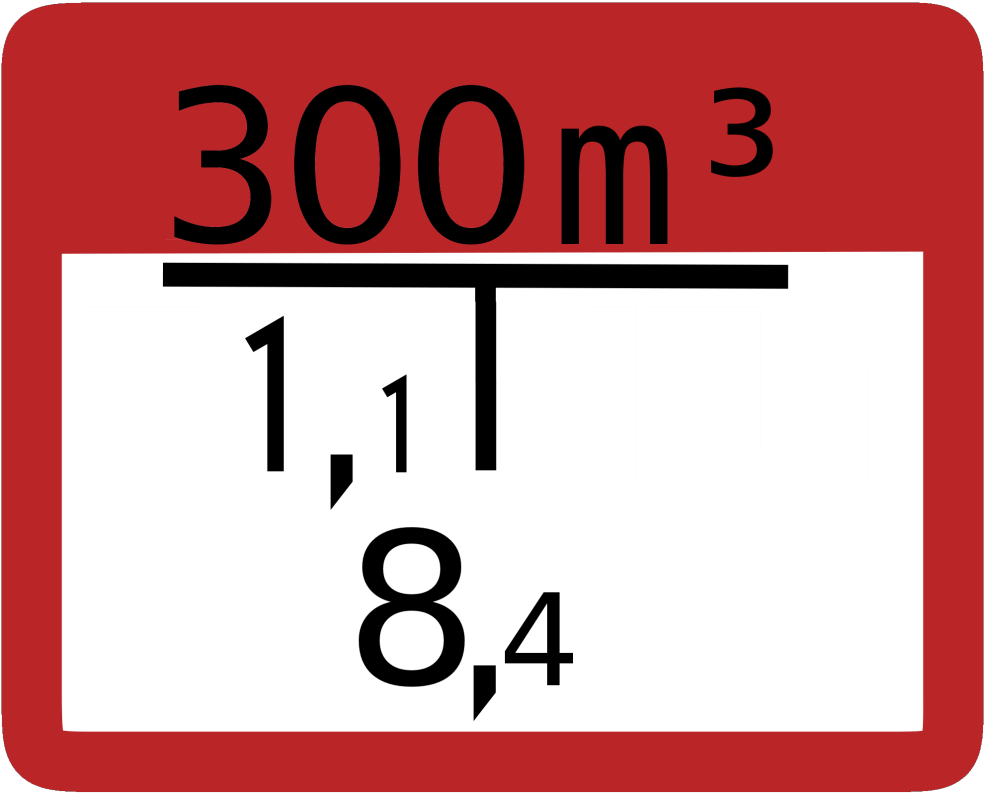
$$70 \cdot \sqrt{\text{geodätische Saughöhe}} = \text{maximale Länge der Saugleitung}$$


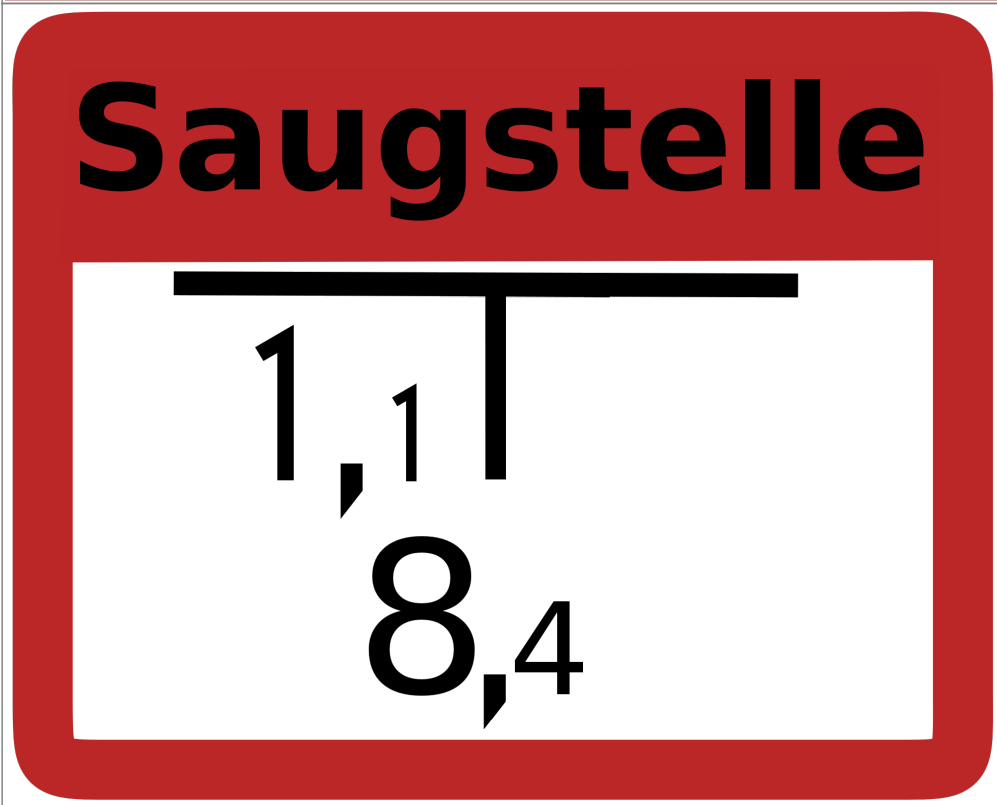
Kennzeichnung

Kennzeichnungsschild	Bedeutung
A square sign with a thick red border. At the top, the text 'H300' is written in large black font. Below it is a horizontal line. Underneath the line, there is a vertical line that descends to the number '1,1'. Below '1,1' is the number '8,4'.	<p>Hydrant</p> <p>In diesem Beispiel: 300 mm Rohrdurchmesser (siehe oben für Faustformel zur Wasserlieferung) 8,4 Meter vor und 1,1 Meter links neben dem Schild zu finden</p>
A square sign with a thick blue border. At the top, the text 'H300' is written in large black font. Below it is a horizontal line. Underneath the line, there is a vertical line that descends to the number '1,1'. Below '1,1' is the number '8,4'.	<p>Hydrant</p> <p>Hydrantenschilder mit blauem Rand kennzeichnen Hydranten, die neben der Nutzung durch die Feuerwehr weitere Zwecke erfüllen, z.B. zum Be- und Entlüften der Leitung. Eine Wasserentnahme durch die Feuerwehr ist erlaubt.</p> <p>In diesem Beispiel: 300 mm Rohrdurchmesser (siehe oben für Faustformel zur Wasserlieferung) 8,4 Meter vor und 1,1 Meter links neben dem Schild zu finden</p>

Kennzeichnungsschild	Bedeutung
 <p>The image shows a white rectangular sign with a thick green border. At the top, the text 'H300' is written in large, bold, black letters. Below this text is a horizontal black line. Underneath the line, there are two vertical black lines. The left vertical line is labeled '1,1' and the right vertical line is labeled '8,4', indicating dimensions in meters.</p>	<p>Hydrant</p> <p>Hydrantenschilder mit grünem Rand kennzeichnen Hydranten, bei denen eine Wasserentnahme durch die Feuerwehr nicht erlaubt ist.</p> <p>In diesem Beispiel: 300 mm Rohrdurchmesser 8,4 Meter vor und 1,1 Meter links neben dem Schild zu finden</p>
 <p>The image shows a white rectangular sign with a thick red border. At the top, the letter 'B' is written in large, bold, black letters. Below this is a horizontal black line. Underneath the line, there are two vertical black lines. The left vertical line is labeled '1,1' and the right vertical line is labeled '8,4', indicating dimensions in meters.</p>	<p>Löschwasserbrunnen</p> <p>Geodätische Saughöhe zum ruhenden Wasserspiegel kleiner als 5 Meter, während des Saugbetriebs kleiner als 7,5 Meter</p> <p>In diesem Beispiel: 8,4 Meter vor und 1,1 Meter links neben dem Schild zu finden</p>

Kennzeichnungsschild	Bedeutung
 A red-bordered square sign with a white background. A diagonal line runs from the top-left to the bottom-right. The letter 'B' is in the top-left white triangle, and 'E' is in the top-right red triangle. A horizontal line is drawn across the middle. Below this line, the numbers '1,1' are on the left and '8,4' are on the right, both with a vertical line extending downwards from their right side.	<p>Löschwasserbrunnen mit Tiefpumpe (Elektropumpe [E] oder Turbinenpumpe [T])</p> <p>Geodätische Saughöhe zum ruhenden Wasserspiegel oder während des Saugbetriebs größer als 7,5 Meter.</p> <p>Für den Betrieb der Elektropumpe muss ein Stromerzeuger eingesetzt werden. Für den Betrieb der Turbinenpumpe muss eine zusätzliche Feuerlöschkreiselpumpe eingesetzt werden, die die Turbinenpumpe antreibt.</p>
 A red-bordered square sign with a white background. A diagonal line runs from the top-left to the bottom-right. The letter 'B' is in the top-left white triangle, and 'T' is in the top-right red triangle. A horizontal line is drawn across the middle. Below this line, the numbers '1,1' are on the left and '8,4' are on the right, both with a vertical line extending downwards from their right side.	<p>Löschwasserbrunnen werden nach DIN 14220 in 3 verschiedene Ergiebigkeitsklassen eingeteilt. Die Ergiebigkeit muss bei der Neueinrichtung über die Dauer von 3 Stunden nachgewiesen werden, bei den wiederkehrenden Prüfungen eine halbe Stunde.</p> <p>Die Einteilungsklassen lauten:</p> <ul style="list-style-type: none">- klein (Kennzahl 400): 400 bis 800 Liter/min- mittel (Kennzahl 800): 800 bis 1.600 Liter/min- groß (Kennzahl 1600): über 1.600 Liter/min <p>In diesem Beispiel: 8,4 Meter vor und 1,1 Meter links neben dem Schild zu finden</p>

Kennzeichnungsschild	Bedeutung
	<p>Löschwasserbehälter</p> <p>Künstlich angelegter überdeckter Löschwasser-Vorratsraum mit Entnahmestelle (Sauganschluss) und Feuerwehrzufahrt/Bewegungsfläche, nach DIN 14 230 Einteilung in 3 Klassen:</p> <ul style="list-style-type: none">- klein: 75 bis 150 m³- mittel: 150 bis 300 m³- groß: über 300 m³ <p>In diesem Beispiel: Volumen 300 m³ 8,4 Meter vor und 1,1 Meter links neben dem Schild zu finden.</p>

Kennzeichnungsschild	Bedeutung
	
	<p>Saugstelle</p> <p>Kennzeichnung von Löschwasserentnahmestellen, Saugschächten und festverlegten Saugleitungen.</p> <p>Auch in Verbindung z.B. mit Löschwasserbrunnen zu finden.</p> <p>In diesem Beispiel: 8,4 Meter vor und 1,1 Meter links neben dem Schild zu finden.</p>

Quellenangabe

- B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln
- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie
- Bildquellen:
 - [Rotes Hydranten-Schild](#): veröffentlicht vom Wikipedia-User [Henry Mühlfordt](#) unter Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported-Lizenz, das blaue und grüne Hydrantenschild wurde aus dieser Version erzeugt.
 - Schilder [Löschwasserbrunnen](#), [Löschwasserbrunnen mit Tiefpumpe](#) (modifiziert), [Löschwasserbehälter](#), [Saugstelle ohne Entfernungsangabe](#), [Saugstelle mit Entfernungsangabe](#) veröffentlicht vom Wikipedia-User [Jiver](#) unter Public-Domain-Lizenz

Stichwörter